NORMALER FOR STIKRENDER. M. 1:100.

0.6×0.6.

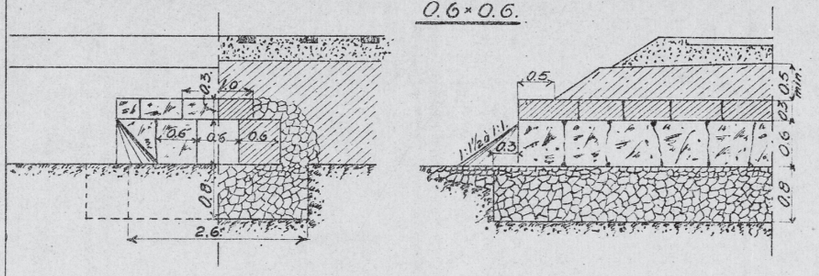

0.6×0.9.

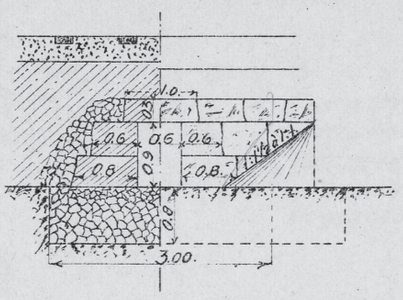

0,6×0.6 med anv. av bündheller.

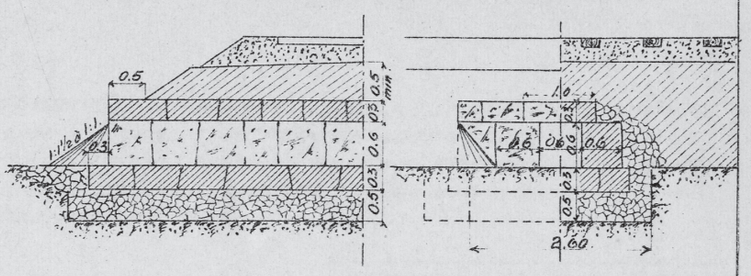

0.6×1.2.

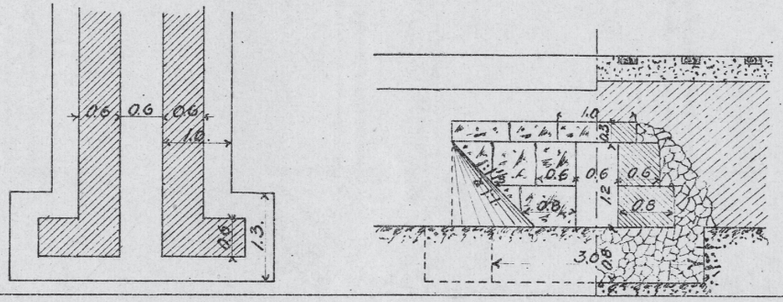

2×(0.6×1.2).

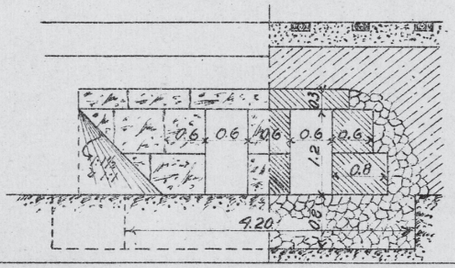

2×(0.6×1.2) med anv. av bündheller.

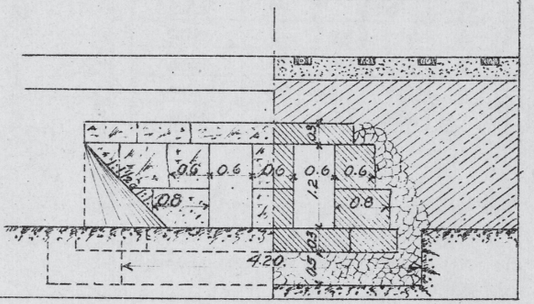

Ved sterkt fald bör stikrendens ind og utløp anordnes trappeformig.

0.6×0.6 i fald.

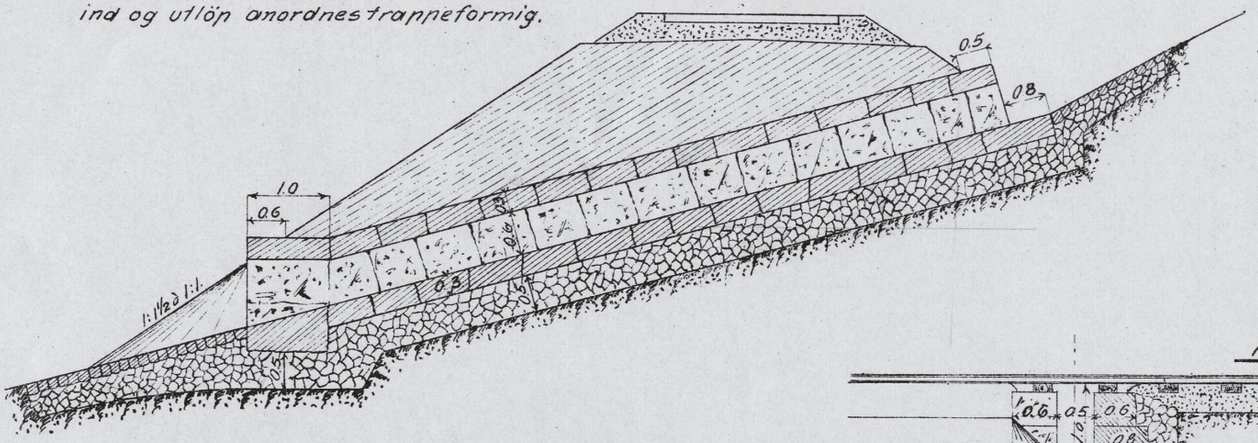

Anmerkning.

1) Bundheller anvendes hvor nödvendig av hensyn til strömhastighet.

2) Den angivne dybde av fundamentet forutsætter fast grund. I blöt grund anv. særskilt fundamentering. Ved underliggende fjeld indtil 2.0 m. dybde föres fundamentet ned til fjeld.

3) Pukstenen slaaes i fundamentgröften, mættes med grus hvoretter vand föres gjennem fundamentet indtil grusen har utfyldt mellemrümmene. Pukstensfundamentet stampes for hver 0.2 m. tykkelse.

Aapen rende.

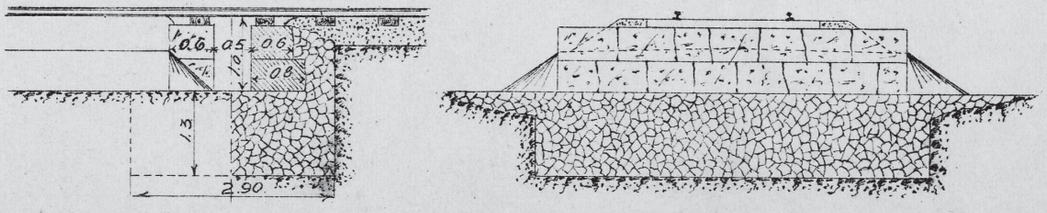

Efter N.N. Nº 120.